



Hanover Park^{USA}

Servicio de Agua

División de Servicios de Inspección

P: 630-823-5860

Email: iservices@hpil.org

2121 Lake Street, Hanover Park, IL 60133

Phone: 630-823-5860, Fax: 630-823-5782, Web: www.hpil.org

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DEL PUEBLO DE HANOVER PARK

Nuevo Servicio de Agua y Alcantarillado

Servicios de Inspección

- Se requiere un permiso para cualquier nueva conexión de servicio de agua o alcantarillado.
- Todas las tarifas asociadas con nuevos medidores, radios y conexiones de alcantarillado/agua están incluidas en el permiso.
- Para programar inspecciones de conexiones de grifos y B-Box, por favor contacta a Servicios de Inspección al (630)-823-5860 o envía un correo a iservices@hpil.org. Los contratistas deben avisar con al menos 48 horas de anticipación para cualquier inspección relacionada con agua o alcantarillado. Ten en cuenta que las fechas y horas solicitadas no están garantizadas.
- Los Servicios de Inspección coordinarán con la División de Agua de Obras Públicas y la División de Ingeniería para confirmar su disponibilidad para inspeccionar nuevas conexiones o la retirada de las existentes.


Departamento de Ingeniería y Obras Públicas de Agua

- Los medidores de agua se pueden recoger de lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m. en 2041 W. Lake St. No se proporcionarán medidores ni equipos a menos que el representante presente la documentación del pago del permiso. Se prefiere que un plomero con licencia en Illinois recoja el medidor nuevo.
- La División de Agua de Obras Públicas y la División de Ingeniería deben estar presentes para todas las nuevas conexiones de agua y alcantarillado, así como para todas las inspecciones y determinaciones de ubicación de b-box.
- La División de Agua de Obras Públicas y la División de Ingeniería también deben estar presentes durante la jubilación de cualquier conexión.
- Proporcione un conducto o tubo a través de la pared exterior para el medidor de agua requerido con radio. Dicho conducto o tubo debe instalarse de manera que atraviese la pared exterior a una altura de 36 a 42 pulgadas sobre el nivel final del terreno exterior. El conducto o tubo debe instalarse en la pared exterior de modo que una caja o dispositivo de lectura remota de agua tenga un acceso conveniente y sin restricciones para el personal del pueblo. Será ilegal bloquear o limitar el acceso al dispositivo de lectura y facturación automática de cualquier manera, incluyendo la construcción de mejoras en el edificio, como cercas, patios, terrazas, arbustos u otras mejoras del edificio.

Facturación de Agua

- Para programar la instalación de la radio, por favor llame a Facturación de Agua al (630)-823-5799.
- Para programar el encendido o cierre del agua, por favor llama a Facturación de Agua al (630)-823-5799.
- La tarifa del permiso para nueva construcción incluye el consumo de agua durante el período de construcción.
- Para estructuras dañadas por incendios o casas que estén desocupadas durante el proceso de permisos, el agua se encenderá solo en intervalos de 10 días por una tarifa adicional. Por favor, llama a Facturación de Agua al (630)-823-5799 para revisar el pago de la tarifa.
- El servicio de agua no se activará si la propiedad no tiene calefacción permanente.
- La activación del servicio de agua en una propiedad sin la debida autorización estará sujeta a citación y requerimiento de comparecer en el tribunal de adjudicación.

WATER SERVICE DETAIL

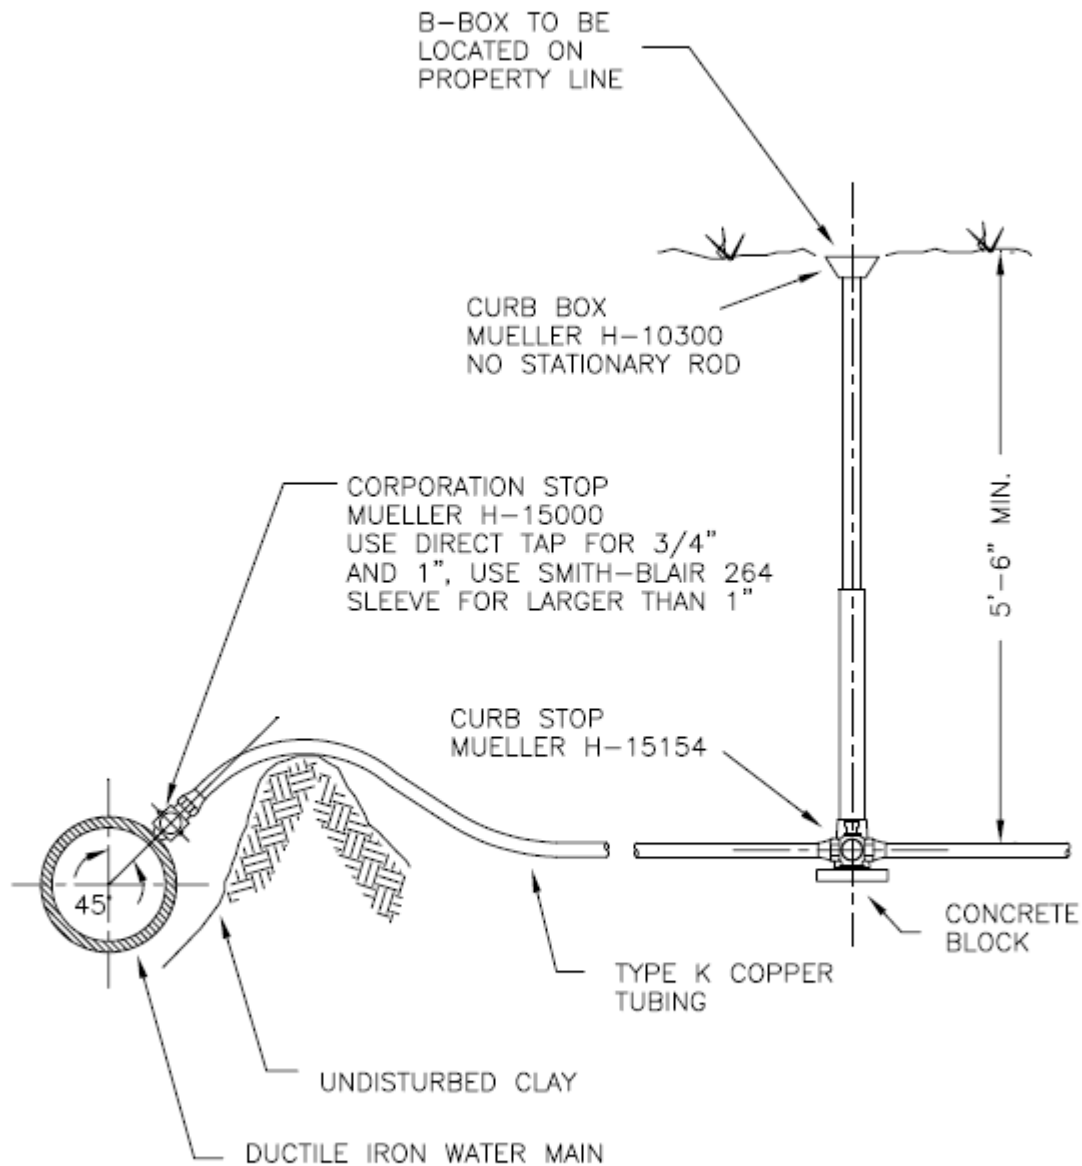


WATER SERVICE LINE SHALL BE IN A SEPARATE TRENCH 10 FT. FROM THE SANITARY SEWER SERVICE LINE OR IN THE SAME TRENCH BUT ON A SHELF 18" ABOVE THE SEWER LINE, IN WHICH CASE THE SEWER PIPE MATERIAL SHALL BE DUCTILE IRON OR SCHEDULE 40 PVC WITH SOLVENT WELD JOINTS.

\\VHFILE02\engineering\Standard Details\Std Water B Box.dwg


STANDARD TRENCH SECTIONS

INSIDE DIAMETER OR EQUIVALENT DIAMETER OF PIPE	MAX. TRENCH WIDTH ON EACH SIDE OF PIPE
24 in. (600 mm) AND LESS	9 in. (225 mm)
GREATER THAN 24 in. (600 mm) UP TO 48 in. (1.2 m)	12 in. (300 mm)
GREATER THAN 48 in. (1.2 m)	18 in. (450 mm)

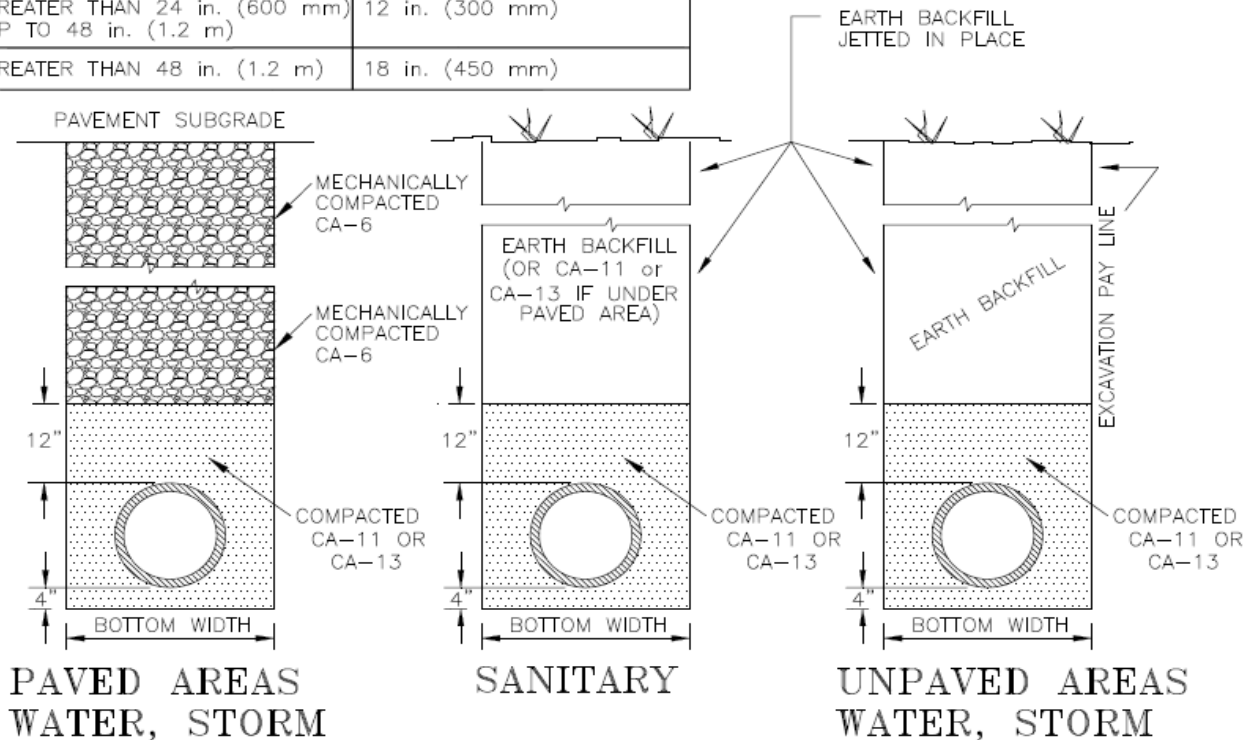

STANDARD STREET CUT REPAIR HANOVER PARK

2" BITUMINOUS SURFACE COURSE
4" MINIMUM BITUMINOUS BINDER COURSE
CONCRETE - MATCH EXISTING

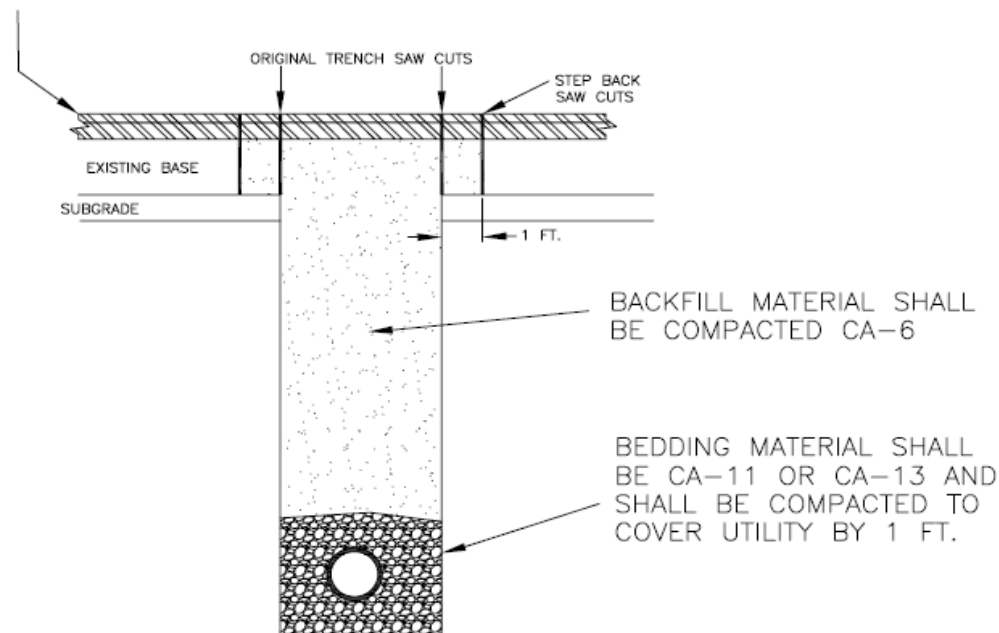

NOTES:

CALL HANOVER PARK PUBLIC WORKS 630-823-5700 FOR INSPECTION
STEP BACK SAW CUTS WILL BE LOCATED 1 FT. BACK OF UNDISTURBED SUBGRADE
ALL REMOVED LOOSE OR SPOIL MATERIAL SHALL BE DISPOSED OF PROPERLY
ALL WORK SHALL BE DONE ACCORDING TO IDOT AND VILLAGE OF HANOVER PARK GUIDELINES
PAVEMENT SHALL BE CUT FULL DEPTH AND IN STRAIGHT LINES
BEDDING MATERIAL SHALL BE CA-11 OR CA-13 AND COVER THE UTILITY BY ONE FOOT
BACKFILL SHALL BE MECHANICALLY COMPACTED CA-6 AND EXTEND FROM ONE FOOT ABOVE UTILITY TO THE BOTTOM OF EXISTING PAVEMENT OR 6 INCHES, WHICHEVER IS GREATER
IN THE CASE OF SHALLOW CUTS BEDDING MATERIAL SHALL BE CAPPED WITH 6 " OF COMPACTED CA-6

(IMÁGENES/GRÁFICOS DE EJEMPLO)

